



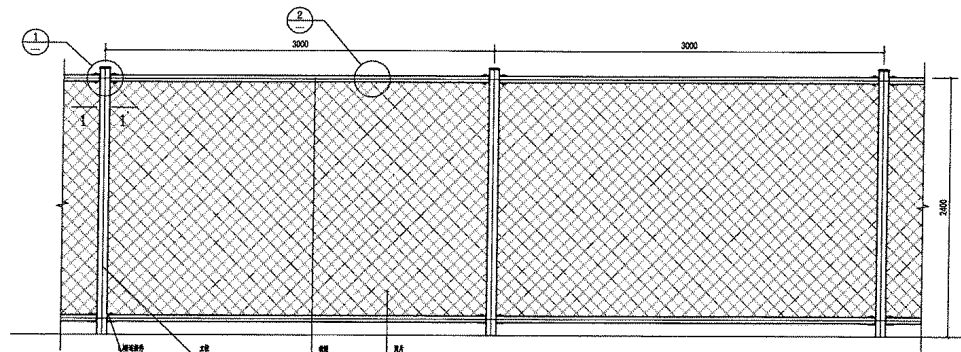


围墙标准段立面 1:20

说明:


1. 本图标注单位均为毫米。
2. 立柱为75×75×2.0燕尾方钢管，横梁为50×50×1.5燕尾方钢管，钢管表面热镀锌后静电喷涂处理（基绿色）；
3. 网片为铝包钢丝菱形网，规格为55×55×3.2，使用不锈钢卡子固定在燕尾管上，网片表面处理工艺：清洗、氧化，表面形成均匀白色氧化铝层；
4. U型连接件、柱帽均为2.0厚钣金成型件，表面防腐处理同立柱；
5. 立柱中心距为3000，网片为上下双张紧结构；
6. 基础采用C30商品混凝土独立浇筑，基坑规格500×500×900，基坑底部夯实，底层铺设厚度为100的碎石垫层。

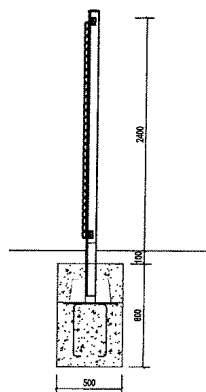


围墙标准段剖面图 1:20

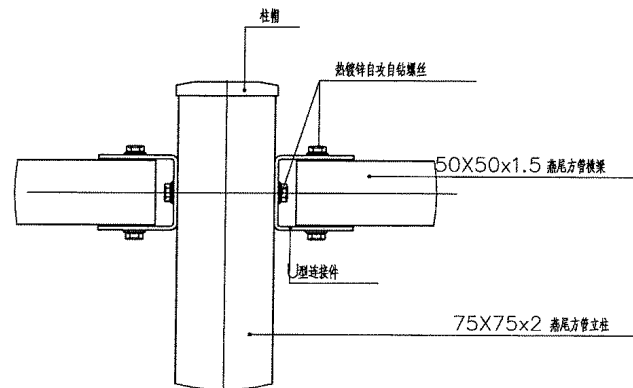


① 1:20




围墙立柱基础平面 1:10

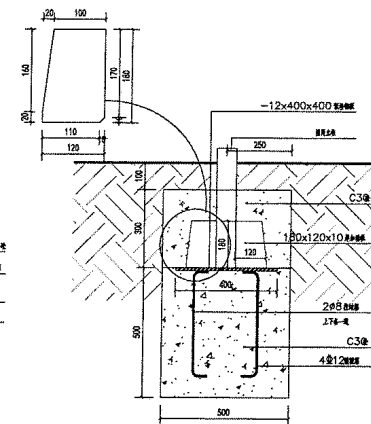

围墙立柱基础剖面 1:10

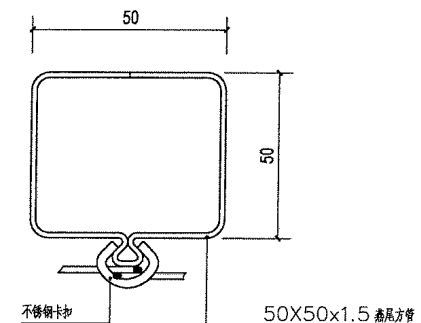

② 1:20

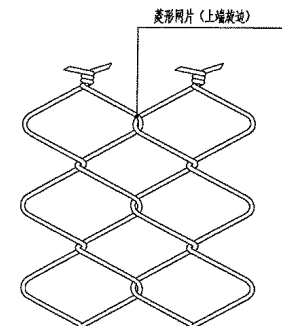

1-1 1:20

说明:

1. 网片表面处理：清洗、氧化，表面形成均匀白色氧化铝层，网片上端旋边处理；
2. 围栏和斜撑的基座采用C20水泥混凝土预制，预留孔在立柱与斜撑安放后用C20细石混凝土灌实，地梁采用C20现浇水泥混凝土；所有基座和地梁的垫层采用粒径0~5cm的级配碎石；
3. 碎石垫层下土基及开槽两侧回填土压实度要求不小于0.90（中型压实法）；
4. 每30米设一根立柱斜撑，转折处每个立柱设两根张力线斜撑，斜撑处为锚具端头，每段张力线长度不超过90米。
5. 基础孔中心距为3000±2mm，立柱中心距为3000±2mm；
6. 保证立柱同燕尾面平面度，立柱之间的平行度；
7. 保证网片的张紧度；